

A/1272

İstem No : 59970

Döküm Tarihi : 05.04.2017

İstem Tarihi : 05.04.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Ahşap malzemelerin kesiminde kullanılmak için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

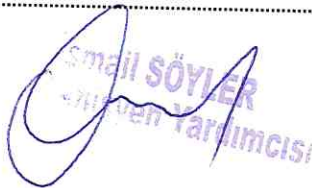
Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-038008	DEKUPAJ TESTERE.	2.00	ADET

Şartname Kodu : 41200

**DEKUPAJ TESTERE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Giriş gücü 800 W olmalıdır.
- 2.Rolantideki strok sayısı 800-3000 strok/dakika olmalıdır.
- 3.Ağırlık 2.3 kg olmalıdır.
- 4.Testere , strok uzunluğu 26 mm olmalıdır.
- 5.Ahşapta kesme derinliği 160 mm olmalıdır.
- 6.Aluminyumda kesme derinliği 20 mm olmalıdır.
- 7.Titreşim emisyon değeri ah 6.5 m/s<sup>2</sup> olmalıdır.
- 8.Tolerans K 1.5 m/s<sup>2</sup> olmalıdır.
- 9.Anahtar kullanmadan ayar olanağına sahip sağlam magnezyum taban plakası olmalıdır.
- 10.Aktif hale getirilebilen LED ,kesim bölgesinin parlak biçimde aydınlatmalı olmalıdır.
- 11.Küçük tutamaklı kompakt ve hafif tasarım kesim sırasında optimum kontrollü olmalıdır.
- 12.Sadece tek elle hızlı ve pratik testere bıçağı değişimi için park pozisyonu olmalıdır.
- 13.Makine uzunluğu 231 mm , yüksekliği 218 mm olmalıdır.

  
İdris GENCER  
Başteknisyen Yardımcısı

  
Smail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı